

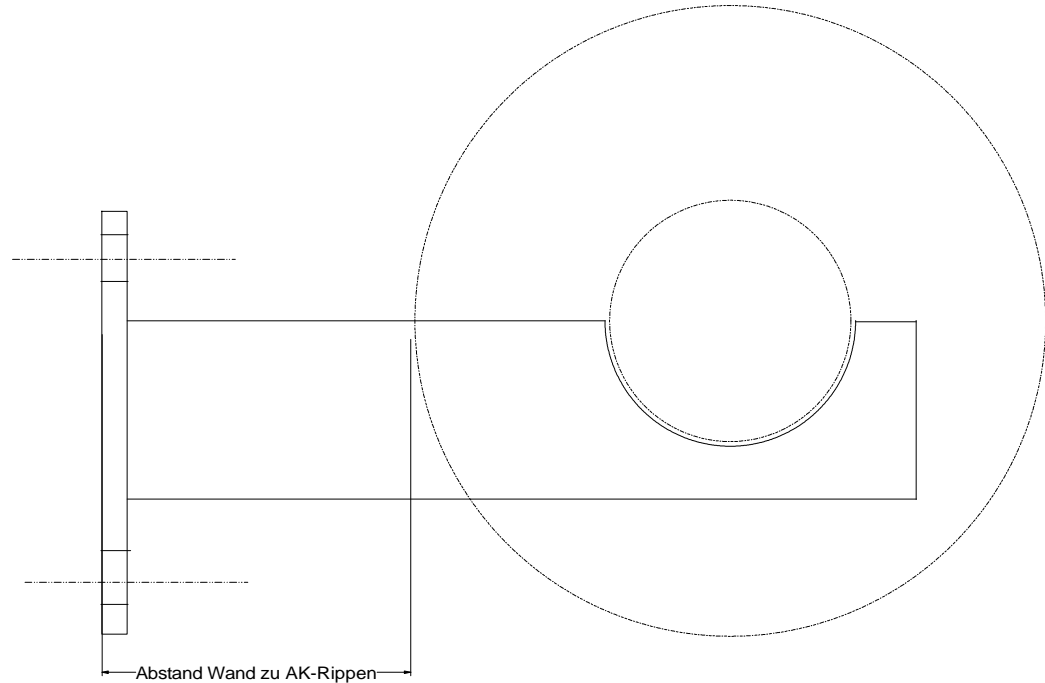


Ansicht Rippenrohr



Abstand Wand zu AK-Rippen
Standard ist 50mm oder 100mm

Rippenrohrheizkörper wird im Bereich der unberippten Anschlussenden in Halterung eingelegt
 Bei Heizkörpern ab ca. 3,00 m Länge noch einmal im Bereich der mittigen Rippenunterbrechung

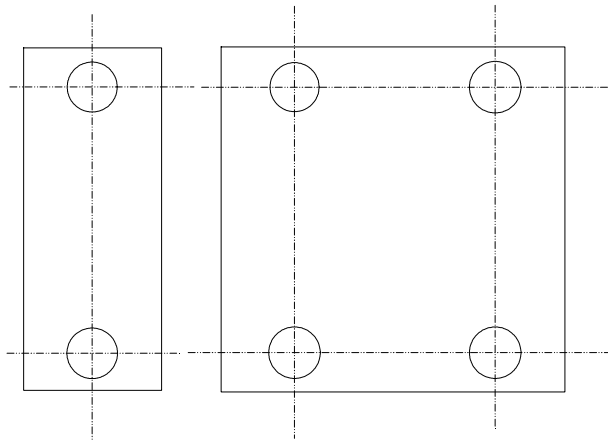

Ankerplatte, verschiedene Maße und Ausführungen möglich
Abhängig von Belastung und Wandbeschaffenheit

Bezeichnung	Abmessungen in mm		
		grohatherm Flächenheiztechnik GmbH	
		Warmwasser Rippenrohr-Heizkörper	
		Wandkonsolen	
Sheet		WR/OGW 110203	Rev.
Size			Num.
Scale: XX : XX		CAD File: WW-RIRO Skizze	Sheet [X] of [X]